Getrennter Blitzschutz

Der im Katalog angegebene Trennungsabstand berücksichtigt bereits die Verkürzung der Isolierstrecke durch den Materialfaktor km = 0,7

Für die Auswahl der Isolierstützen vergleicht man den laut Blitzschutznorm erforderlichen Trennungsabstand mit den im Katalog angegebenen Trennungsabständen und wählt den nächst höheren.

Wenn z.B. 0,45 m erforderlich sind, wählt man die Isolierstütze mit dem nächst höheren Trennungsabstand, das ist 0,5 m.

zulässige Windlast: **120 km/h** bei 1,5 facher Sicherheit
150 km/h bei 1,0 facher Sicherheit

Getrennter Blitzschutz mit Isolierstützen und isolierten Fangstangen, samt Betonsockel

Stützenabstand max. 3 m

siehe Seite 57+58

Die Isolierstützen mit dem Trennungsabstand 0,4 m und 0,5 m sind zum leichteren Übersteigen abgewinkelt.

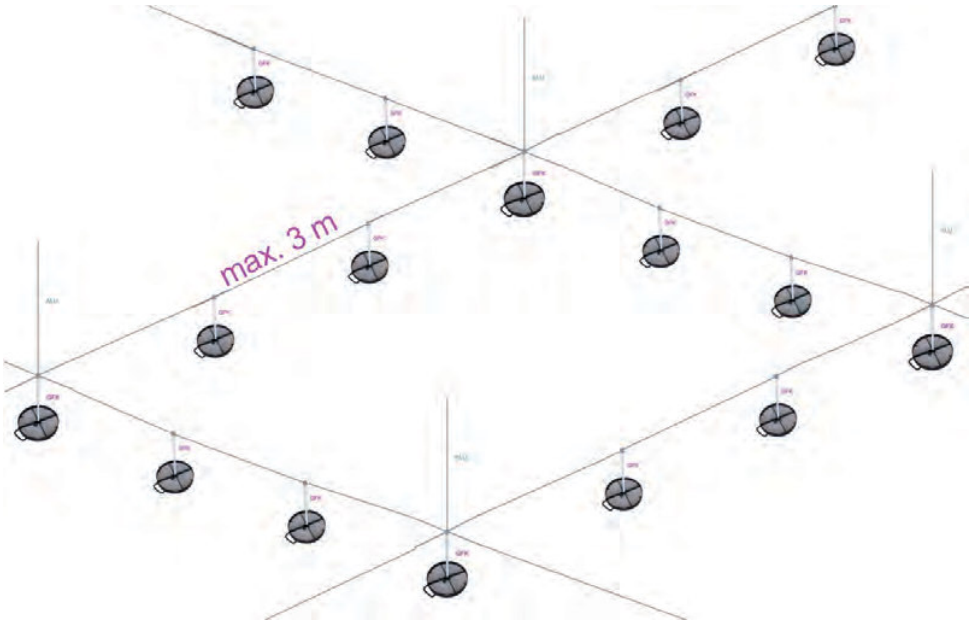

Stützenabstand max. 5 m / 15 m

siehe Seite 58+59

